



TEST REPORT


機能性フィルム FPEL 試験データ

ダリア

試験 5 日目
平均温度：20℃
平均湿度：42%RH




<花の重量 (g)>

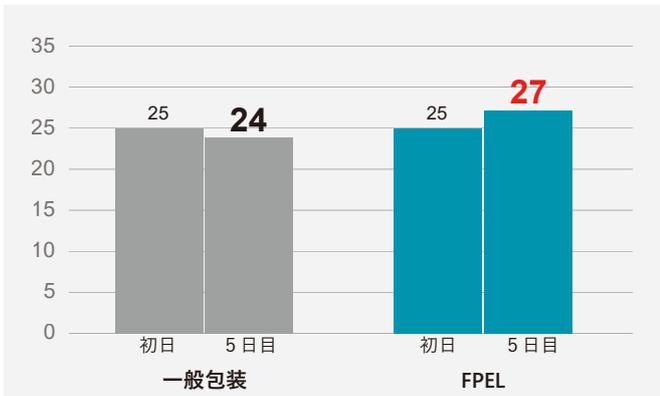

<水の吸い揚げ量 (g)>

※自然蒸散含む

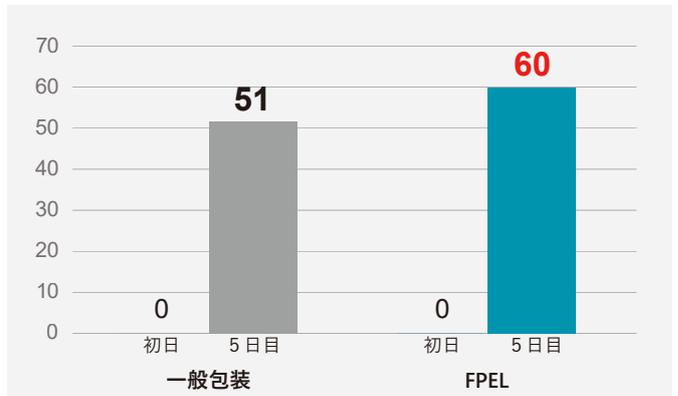

評価後のコメント

水揚げ量・しおれ・花びらの退色において違いが確認できた。一般包装に比べ、FPEL は水揚げ促進の効果が確認でき、それにより検体のしおれが抑制された。

検証動画公開中!

再生はこちらから ▶



その手が届いたか! 株式会社 **ファーストパック**

九州・沖縄エリア
【本社】九州営業所

〒830-0405 福岡県三潴郡大木町横溝506-1
TEL 0944-33-0971 FAX 0944-33-0975

東北・北海道エリア
【仙台営業所】 〒981-3304 宮城県富谷市ひより台1-44-6
セブンコート105
TEL 022-348-1277 FAX 022-348-1278

関東・信越エリア
【関東営業所】 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2丁目
11-1 明治安田損害保険ビル2階
TEL 050-3502-7801 FAX 0944-33-0975

東海・北陸エリア
【名古屋営業所】 〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄2-42-28
TEL 050-3502-7802 FAX 0944-33-0975

中国・関西エリア
【岡山営業所】 〒701-0221 岡山県岡山市南区藤田564-157
TEL 086-296-0010 FAX 086-296-0012

<https://firstpack.co.jp/>

🔍ファーストパック 🔍



詳しい情報
はこちら

届けるかになろう
もっと笑顔顔を咲かそう

機能性フィルム
FPEL
お花いきいき

ファーストパックは機能性フィルム FPEL を通じて地球環境への負荷低減と人の心の健康に貢献します